arch. Annalisa TRINCONE

struére
soc. coop.
architettura
ingegneria
restauro
contracting

Via Fuoco 66 - 81055 - Marcianise (CE)
Tel./Fax +39 0823831494
cell. +39 3356455092
cell. +39 3289938602
annalisa.trincone@struere.it
pec. struere@pec.it
www.struere.it

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VI MUNICIPALITA'

Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio

PROGETTO DEFINITIVO
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
SITO IN NAPOLI alla via CARLO BERNARI snc
L.147/2013 art.1 commi 303-304-305

Proponente: MILANO EDIL PONTEGGI srl

tavola V 01 | scala varie

emissione: data dicembre 2015; revisione n°; redatto; verificato; approvato

progettazione ARCHITETTONICA | livello DEFINITIVO

elaborati: SITUAZIONE DI PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

materiali:

c.a.	C25/30	muratura	tav=1429kg/cmq
acciaio da armatura	B450C	calcestruzzo armato	tav=140 kg/cmq
acciaio da carpenteria	S235	Ef	Ffk=3430 N/mmq
saldature		legno lamellare	-
bulloni		legno massiccio	-

codice commessa: 2018-038

Progettazione architettonica	Progettazione strutturale	Direttore dei lavori	Coordinatore della Sicurezza in Progettazione
arch. Annalisa TRINCONE	*ing. Valerio GIONTI*		*arch. Annalisa TRINCONE*

file:2018-038 MFP calcio_prg_v2.dwg

struére soc. coop. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, di consegnarlo a di renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PERCORSO DI FUGA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI FUGA IN SALITA
	PERCORSO DI FUGA IN DISCESA
	LIMITE DI COMPARTIMENTAZIONE REI 120'
UNI 70	ATTACCO UNI-70 03" PER MOTOPOMPA V. V.F.
E	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON INSERIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI RETE. L'INTENSITA' LUMINOSA SUFFICIENTE A GARANTIRE UNA SICURA PERCORRENZA DELLE VIE DI ESODO NON POTRA' ESSERE INFERIORE A 5 LUX. PROTEZIONE IP43
	MONTANTE IDRICA ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE
F	RIVELATORE DI FUMO ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO
	RIPETITORE OTTICO DI ALLARME ANTINCENDIO PER RIVELATORE DI FUMO ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO
REI 120	PORTE REI 120
	PORTE MUNITE DI MANIGLIONE ANTIPANICO APRIBILI VERSO LE VIE DI ESODO
UNI 45	IDRANTE A MURO UNI 45
UNI 70	IDRANTE PER ESTERNO IN CASSETTA A PARETE UNI 70
	PULSANTE ALLARME MANUALE ANTINCENDIO A ROTTURA VETRO. (Altezza da terra tra 1 e 1,4 mt)
ALLARME INCENDIO	PANNELLO OTTICO ALLARME ANTINCENDIO LUMINOSO
	AVVISO ALLARME INCENDIO (ACUSTICO)
	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI/FUMI (DA UBICARE IN LOCALE SEMPRE PRESIDIATO)
	TUBAZIONE IDRICA ANTINCENDIO
	PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA
	USCITA DI EMERGENZA
E	ESTINTORE A POLVERE 6 Kg TEMPO DI AZIONE 6-25" (9 SECONDO UNI)
ARMADIO ANTINCENDIO	ARMADIO ANTINCENDIO
	RIPETITORE OTTICO DI ALLARME ANTINCENDIO (DA INSTALLARE FUORI PORTA)

MIGLIORATO AL

pianta coperture

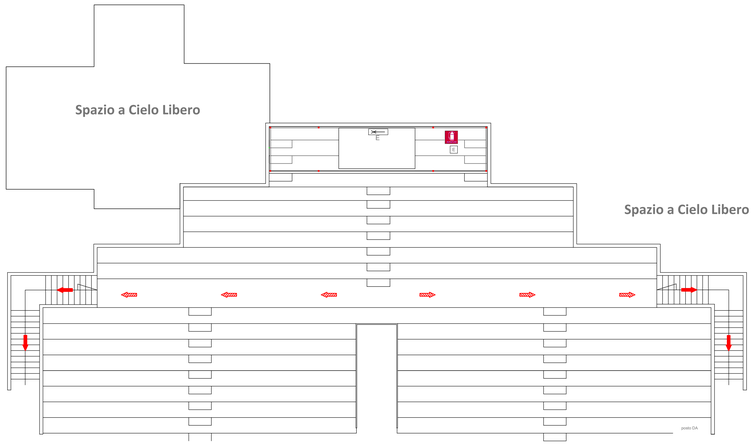

pianta a quota + 2,50 m

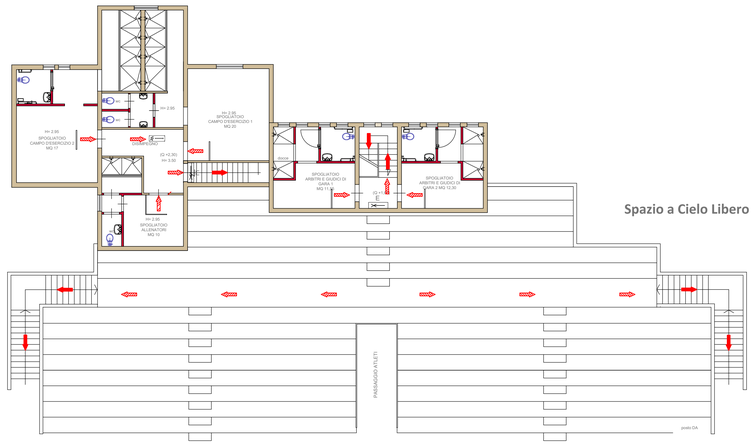

pianta a quota - 1,50 m

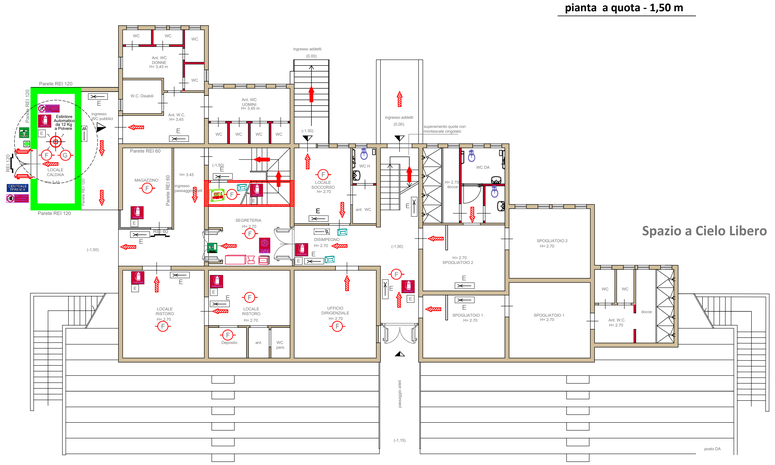

pianta palestra quota sotto strada