


SAB Scarico acque bianche

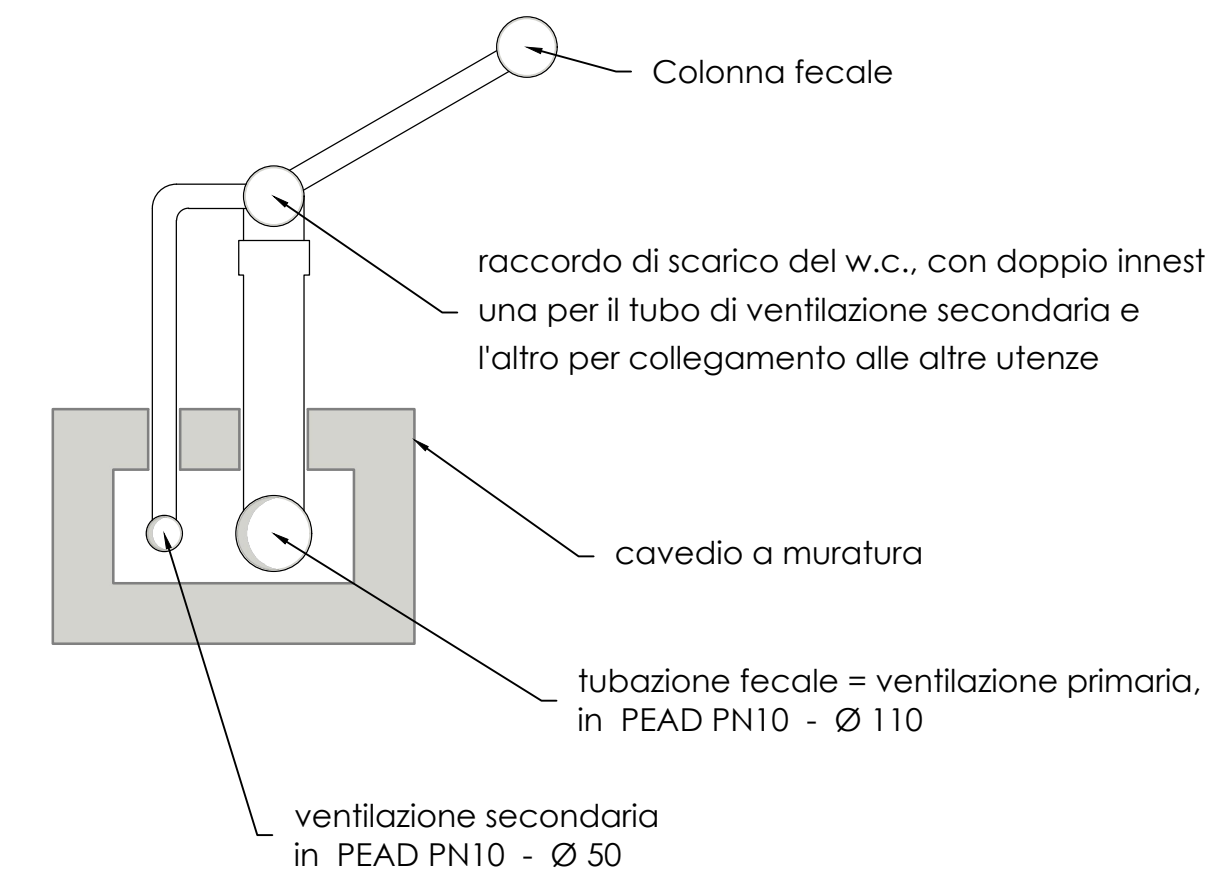

scala adattata

2 - Pendenza tubazioni 1%;

- **SCARICO ACQUE BIANCHE VENTILCONVETTORE - BAGNI**

Lo scarico delle acque bianche del ventilconvettore posizionato nel bagno è stato previsto nel presente progetto, ma verrà escluso dall'appalto;

