
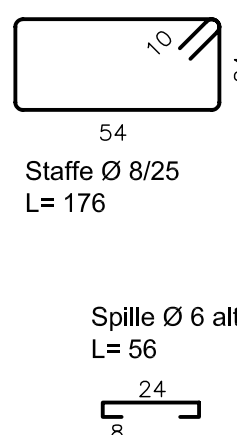

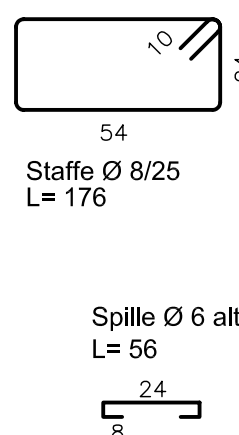

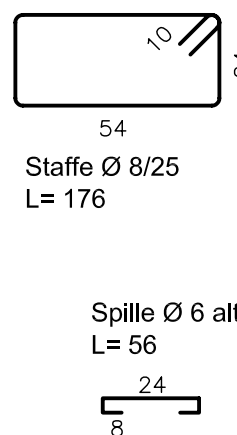

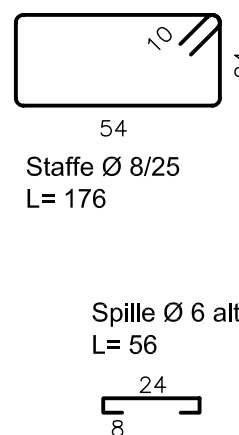

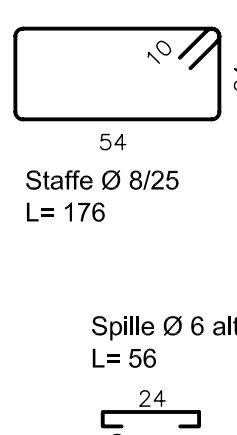

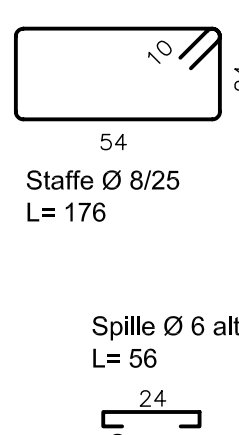

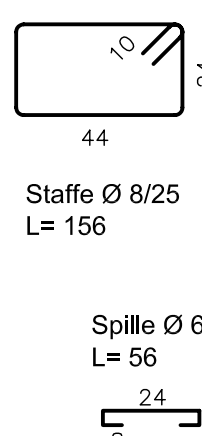

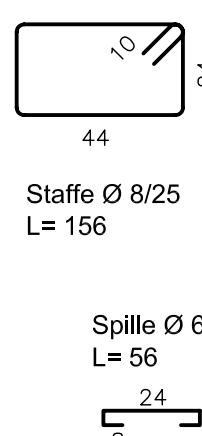

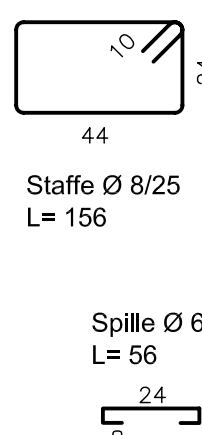

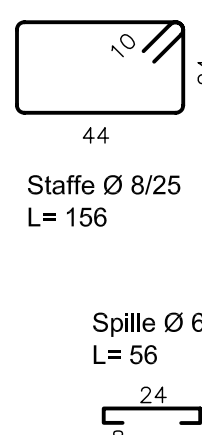








































































| TABELLA PILASTRI PIANO SEMINTERRATO | | | | |
|---|--|--|--|--|
| PIL. | PIEDE | | TESTA | |
| 1 8 9 16 17 24 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |
| 2 7 10 14 11 15 18 22 19 23 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |
| 3 4 5 6 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 4 Ø 20 ai lati</p> |  <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 4 Ø 20 ai lati</p> |  <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |
| 20 21 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>44 Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p> |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>44 Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p> |
| 12 13 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>44 Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p> |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>44 Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p> |

| TABELLA PILASTRI PIANO TERRA | | |
|--|--|---|
| PIL. | PIEDE | TESTA |
| 1 8 9 16 17 24 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |
| 2 7 10 11 15 18 22 19 23 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |
| 3 4 5 6 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 4 Ø 20 ai lati</p> |  <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p> |
| 20 21 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>Spille Ø 6 L= 56</p> |
| 12 13 |  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |  <p>Spille Ø 6 L= 56</p> |

| TABELLA PILASTRI PIANO PRIMO | | |
|--|--|--|
| PIL. | PIEDE | TESTA |
| 1 8 9 16 17 24 |   <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |   <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |
| 2 7 10 14 11 15 18 22 19 23 |   <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |   <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |
| 3 4 5 6 |   <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>8 Ø 20 filanti + 4 Ø 24 spezzoni</p> |   <p>54 Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>8 Ø 20 filanti + 4 Ø 24 spezzoni</p> |
| 20 21 |   <p>44 Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |   <p>44 Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |
| 12 13 |   <p>44 Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |   <p>44 Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |

| TABELLA PILASTRI PIANO SECONDO | | |
|---|--|---|
| PIL. | PIEDE | TESTA |
| 1 8 9 16 17 24 |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |
| 2 7 10 14 11 15 18 22 19 23 |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |
| 3 4 5 6 |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>8 Ø 20 filanti + 4 Ø 24 spezzoni</p> |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 176</p> <p>Spille Ø 6 alternate L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 4 Ø 20 ai lati</p> |
| 20 21 |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |
| 12 13 |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |   <p>Staffe Ø 8/25 L= 156</p> <p>Spille Ø 6 L= 56</p>  <p>4 Ø 20 agli spigoli + 2 Ø 20 ai lati</p> |

| | |
|--|--|
| <h2 style="text-align: center;">CARATTERISTICHE MATERIALI</h2> | |
| <h3 style="text-align: center;">CALCESTRUZZO FONDAZIONI E ELEVAZIONI (TRAVI, SETTI E SOLETTE)– RCK250</h3> | |
| <ul style="list-style-type: none"> – DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO D_{max} = 25 mm – RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MASSIMO 0.60 DA MISURARSI CON PRELIEVI EFFETTUATI IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL GETTO – CEMENTO TIPO II–III–IV, UNI 197–1 CLASSE 42.5 – DOSAGGIO MINIMO 280 kg/mc – CONSISTENZA S3 – CLASSE DI ESPOSIZIONE FONDAZIONI AMB. XC1 – COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE 40 mm – CLASSE DI ESPOSIZIONE ELEVAZIONI AMB. XC2 – COPRIFERRO MINIMO ELEVAZIONE 30 mm | |
| <h3 style="text-align: center;">CALCESTRUZZO ELEVAZIONI (PILASTRI)– RCK300</h3> | |
| <ul style="list-style-type: none"> – DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO D_{max} = 25 mm – RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MASSIMO 0.55 DA MISURARSI CON PRELIEVI EFFETTUATI IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL GETTO – CEMENTO TIPO II–III–IV, UNI 197–1 CLASSE 42.5 – DOSAGGIO MINIMO 300 kg/mc – CONSISTENZA S3 – CLASSE DI ESPOSIZIONE ELEVAZIONI AMB. XC2 – COPRIFERRO MINIMO ELEVAZIONE 30 mm | |

| |
|---|
| <p>ACCIAIO PER ARMATURE - FeB 44k</p> <p>TRAFILATO IN BARRE TONDE 5 <= Ø <= 26 AD ADERENZA MIGLIORATA (CONFORME D.M. 09.01.1996 E UNI-EN-10002)</p> <ul style="list-style-type: none"> - TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO Fyk >4300 DaN/cm² - TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA Ftk > 5400 DaN/cm² - ALLUNGAMENTO A5 >12% |
| <p>ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE</p> <p>ACCIAIO Fe510 B CONFORME UNI EN 10025 (PROFILI TIPO IPE-HEA-HEB-TUBOLARI-SALDATI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARICO A ROTTURA ftk > 5100 daN/cm² - CARICO DI SNERVAMENTO fy>3550 daN/cm² - MODULO ELASTICO E=2100000 daN/cm² - BULLONI CON VITI CLASSE 8.8 DADO 6S - SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO DIMENSIONE 0.7 SPESSORE MINIMO (DOVE NON SPECIFICATAMENTE INDICATO) SECONDO UNI5132 E CNR10011/88 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE COME DA SPECIFICHE |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
| 09 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |


COMUNE DI NAPOLI
 Direzione Centrale VI

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/CONSTRUZIONE DI
N.126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L.219/81 E 25/80 IN
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>ArchiCons s.r.l.</p> <p>PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PROGETTAZIONE URBANISTICA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA</p> <p>ING. G. LA REGINA ARCH. V. BAZZARINI V. ANGELANI ARCH. M. DI MARTINO C. PERSICO ARCH. A. PADRELLI</p> |  <p>ING. D. BONADEI ING. M. RASSELLI ING. L. BRAGGETTA ING. E. COLUZZI ING. L. CHIARIPPA ING. G. PIGNI ING. M. BRUSCHINI ING. L. SPINOLZI ING. L. IOVINE ING. D. AZZAROLI ING. G. VIANI ING. V. MASTROBONNI</p> | <p>Str. del Culo C/ta Fraz. Fontana 00132 Perugia</p>  <p>ING. S. CORLIANO* ING. C. ROSI ING. M. CAULISE ING. L. PORTA</p> |  <p>Studio Associato Calise</p> <p>CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA</p> <p>ING. A. CAULISE ING. M. CAULISE ING. S. SAVINO ING. M. RUBERTO</p> |
|---|--|---|--|

| | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| A | URBANISTICO | Tav. n. ST/DE5-14 |
| B | ARCHITETTONICO | |
| C | RELAZIONI | |
| D | COMPUTI/STIME | |
| E | PIANO DI MANUTENZIONE | |
| F | PIANO DI SICUREZZA | |
| ST | STRUTTURE | |
| IM | IMPIANTI | |

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| OGGETTO: EDIFICIO DE5 - TABELLA DEI PILASTRI | Pratica 2807fh | Identif. FHDS735A |
| | Scala 1:20 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | | |
| A | GENNAIO 2008 | PRIMA EMISSIONE | PAGLIACCI | PAONI | BRAGETTA | BONADIE |
| Rev | Data | Motivazione | Redatto | Verificato | Approvato | Autorizzato |

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianfranco Del Gaudio